

**PELAPORAN PEMERIKSAAN PEMADAM API (TANGGUNGAN FKTM) TAHUN 2023
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (FTKM)
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)**

Kontraktor terlantik : Amans Vision Enterprise
No. Pendaftaran kontraktor dengan Bomba : APA-CON-02703
Tarikh pengumpulan pemadam api : 8 Mei 2023
Tarikh pemulangan pemadam api : 15 Mei 2023

PELAPORAN PEMERIKSAAN FKTM A:

No.	JENIS PEMADAM API	BILANGAN
1	Serbuk kering ABC 1 kg	9
2	Serbuk kering ABC 0.6 kg	1
3	Gas karbon dioksida 2 kg	2

PELAPORAN PEMERIKSAAN FKTM B:

No.	JENIS PEMADAM API	BILANGAN
1	Serbuk kering ABC 9 kg	8

PELAPORAN PEMERIKSAAN FKTM C:

No.	JENIS PEMADAM API	BILANGAN
1	Serbuk kering ABC 2 kg	4

NOTA:


- 1 unit pemadam api jenis serbuk kering ABC 1 kg menjalani proses *refill* akibat tekanan gas yang rendah.
- 1 unit pemadam api jenis gas karbon dioksida 2 kg (No. Siri APA: PW022005Z6543) telah didapati melebihi 10 tahun jangka hayat. Pemadam api ini tidak dapat diteruskan pemeriksaan dan dicadangkan untuk dilupuskan oleh pihak kontraktor terlantik.
- Semua pemadam api yang berjaya menjalani proses pemeriksaan oleh kontraktor terlantik perlu diperiksa semula pada tarikh **12 Mei 2024**.

Disediakan oleh:



(En. Masri Zairi Mohd Zin)
Komander insiden zon C4

Disahkan oleh:

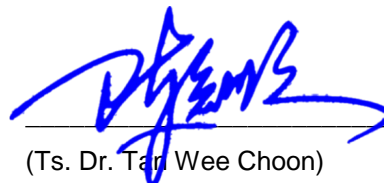

(Ts. Dr. Tan Wee Choon)
Pengurus JPKPKP FKTM